

凡例

記号	名称	仕様及び摘要
	分電盤	結線図参照
	動力盤	結線図参照
	照明器具	姿図参照
	照明器具	姿図参照
	埋込スイッチ	片切り ネーム・ランプ付
	埋込コンセント	2 P 1 5 A 2 : 2 ケロ E : 接地極又は端子付き
	防雨コンセント	2 P 1 5 A 2 : 2 ケロ E : 接地極又は端子付き
	換気扇	結線のみ

配置図 1 : 2 0 0



特記事項

一級建築士事務所

日新設計

一級建築士事務所

日新設計株式会社

NISSIN・ARCHITECTS & ENGINEERS CO., LTD.


一級建築士 登録 第63601号
管理建築士 京谷 瑞雄
仙台市太白区山田字大石42番4
022-245-2333

検 図
製 図
日 付

設計名称
西成田コミュニティセンター改修工事


図 面 内 容
配置図, 凡例
縮 尺
1 / 2 0 0


図 面 番 号
E - 2
全 枚 / 内
設計 番号

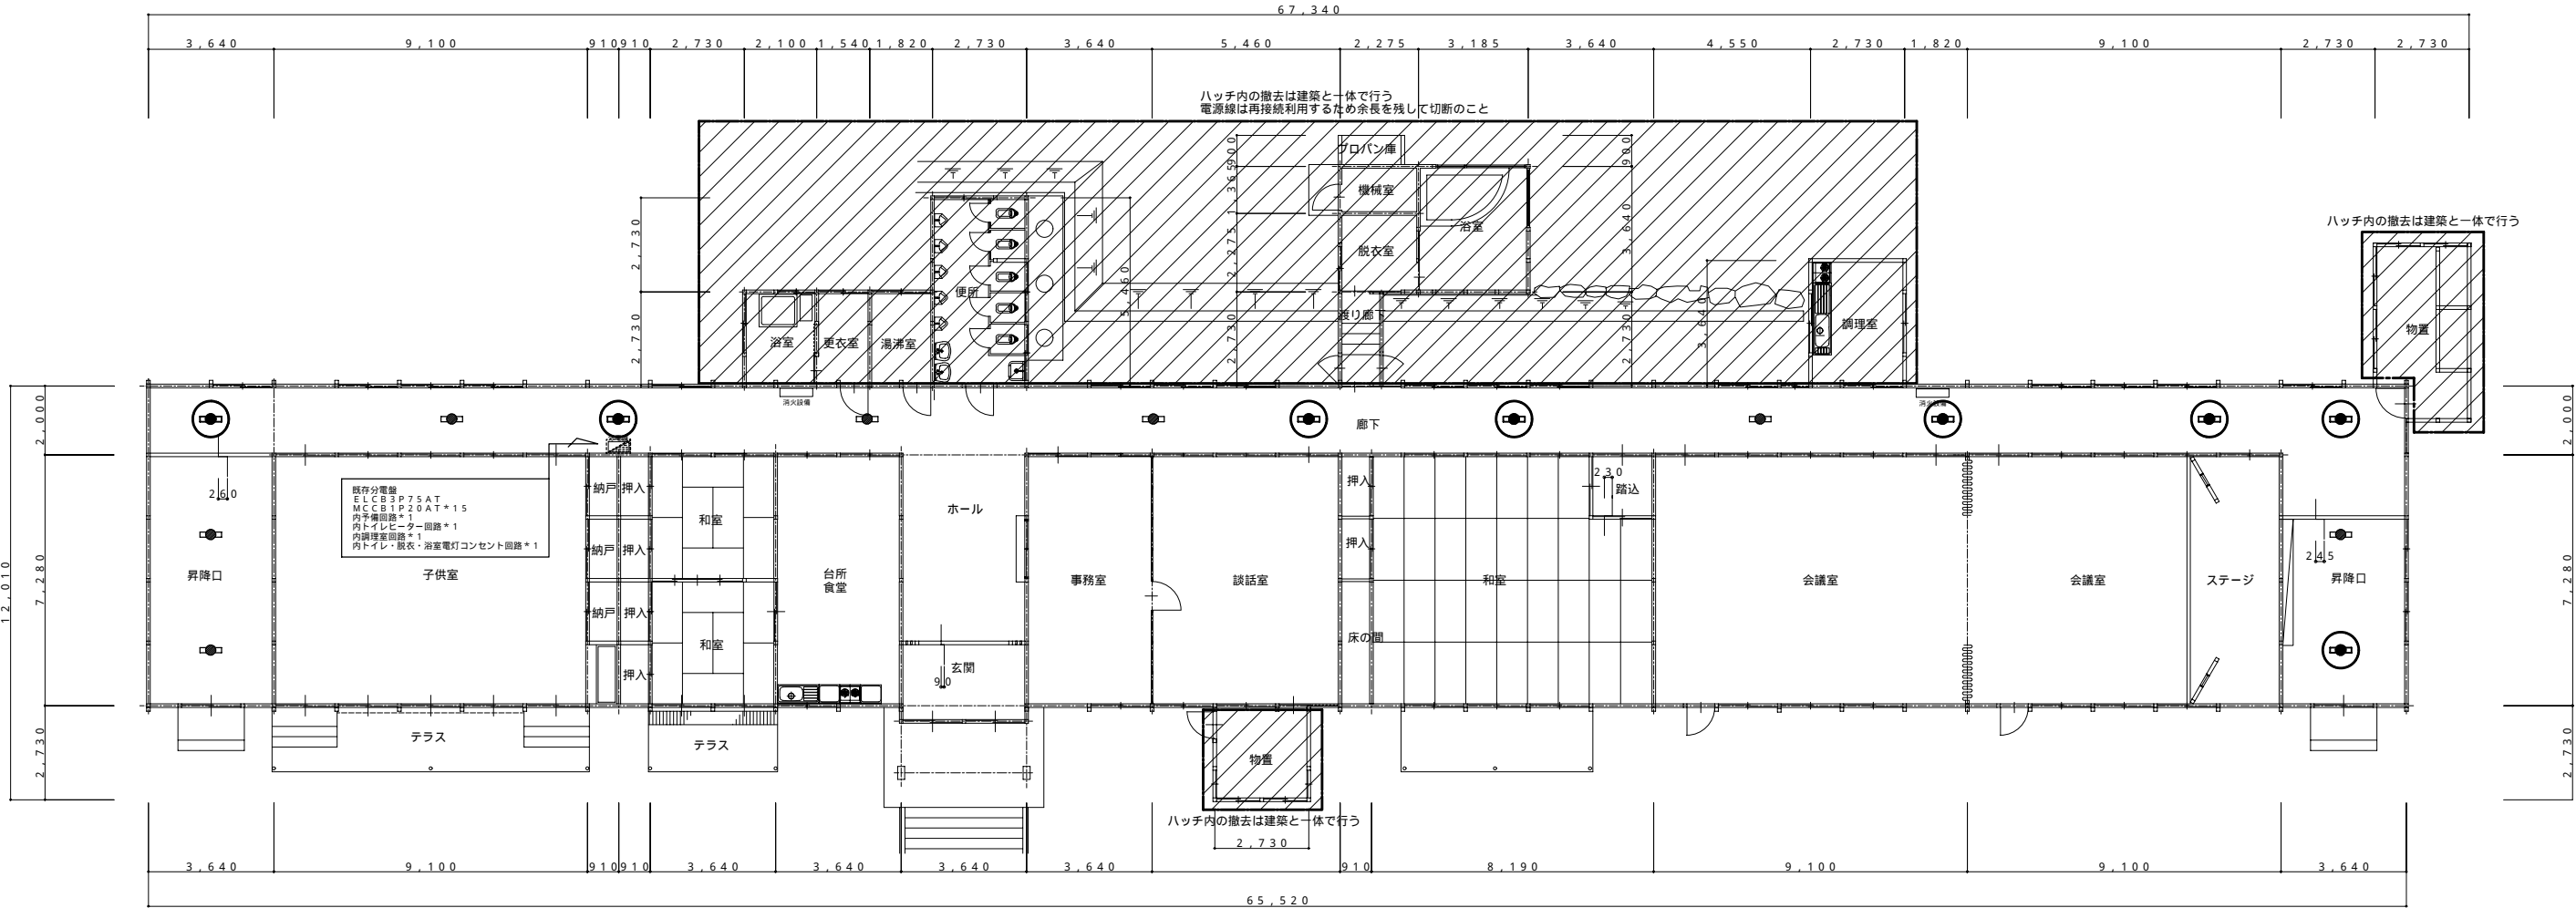







○ : 照明器具撤去

FL20W\*1 BT内蔵



<div>特記事項</div>	<div><div><div>一級建築士事務所</div><div></div><div>日新設計</div></div><div>一級建築士事務所</div><div>日新設計株式会社</div><div>NISSIN・ARCHITECTS &amp; ENGINEERS CO., LTD.</div></div>	<div>一級建築士 登録 第63601号</div> <div>管理建築士 京谷 瑞雄</div> <div>仙台市太白区山田字大石42番4</div> <div>022-245-2333</div>	<div>検図</div> <div>製図</div> <div>日付 平成21年10月</div>	<div>設計名称</div> <div>平成21年度 西成田コミュニティセンター改修工事</div>	<div>図面内容</div> <div>電灯設備平面図 (改修前)</div> <div>縮尺 1/100</div>	<div>図面番号</div> <div>E - 3</div> <div>全 枚 / 内</div> <div>設計番号</div>
-----------------	---	---	--	---	--	---



A	K1-FSS4-201	B	K1-IRS4-JE13	C	FBF7MP-321-PN9	D	FRS21-H161	F	FSS9MP-321-PN9
		参考型番 松下電工LB91630(13W)    JE13W×1			E	FRS21-H241	G	FSS9-321-PN9	
									

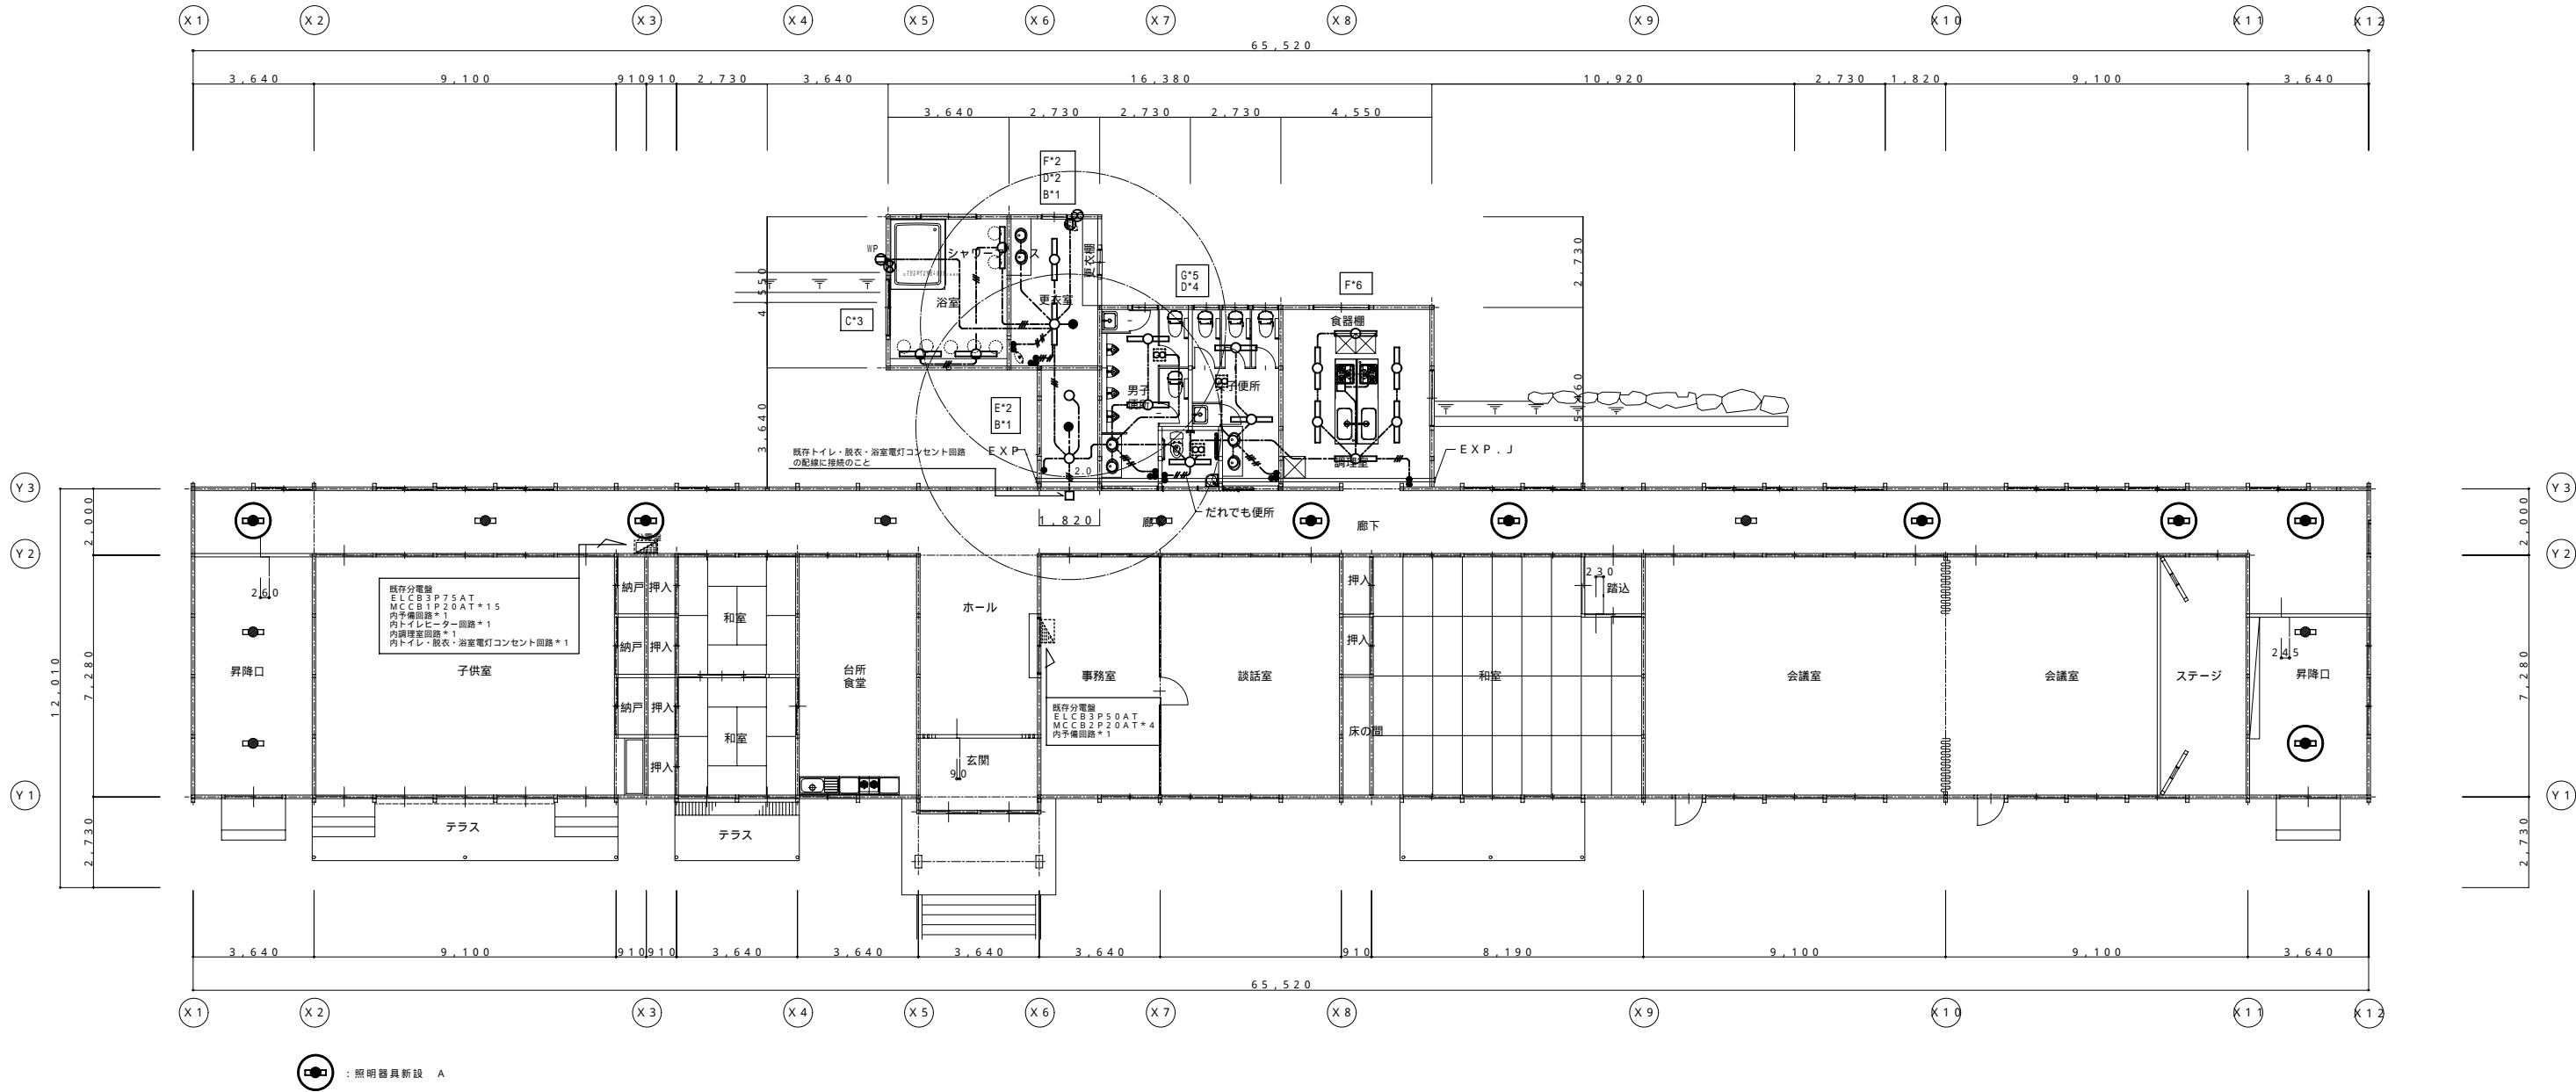


EM-EEF1.6-2C 天井内こころがし
EM-EEF1.6-3C 天井内こころがし
EM-EEF1.6-2C*2 天井内こころがし
EM-EEF1.6-2C*3C 天井内こころがし
EM-EEF2.0-2C 天井内こころがし
EM-EEF2.0-3C 天井内こころがし

非常用照明設置基準  
平成12年建設省告示第1411号による適用除外の居室等より  
1. 避難階の小部分で避難口まで歩行距離3.0M以内は除外される  
2. 廊下部分は避難経路となるので設置を必要とする  
3. 避難階の直上階・直下階は3.0Mが2.0M以内となる  
4. 階段を通過して避難階に出る時は、階段を起点として2.0M以内とする



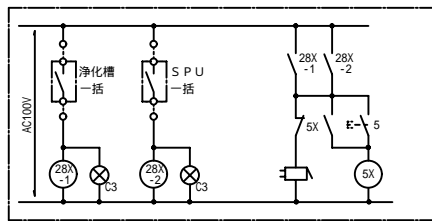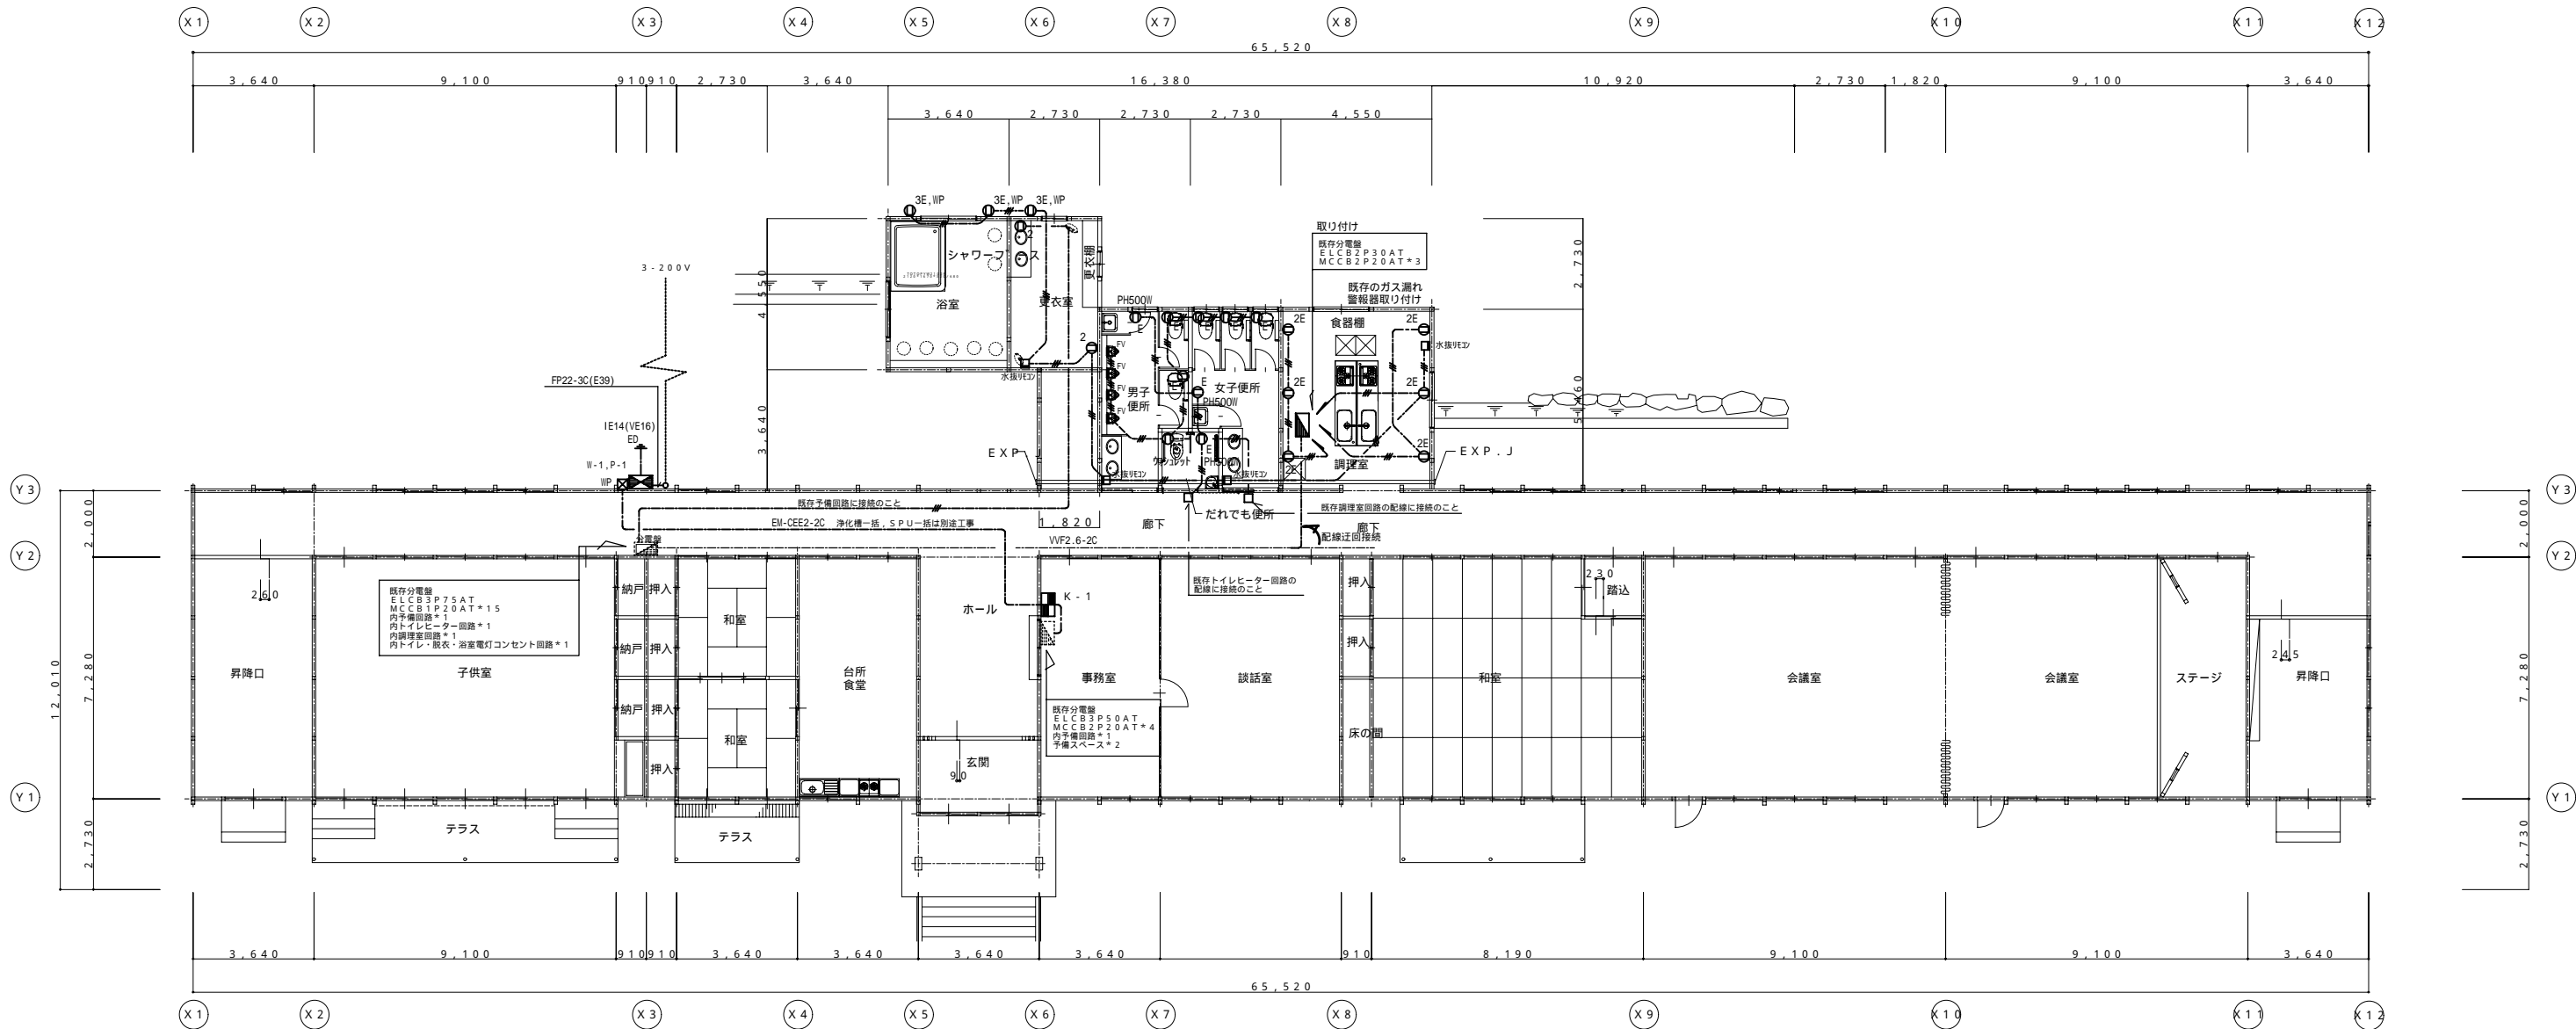



警報盤 K - 1

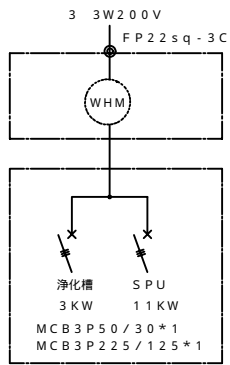

W - 1  
防雨型，耐火構造



P - 1  
防雨型，1種耐火認定品

- EM-EEF2.0-2C 天井内ころし
- EM-EEF2.0-3C 天井内ころし
- EM-IE2.0\*2(PF16)
- EM-IE2.0\*2(PF16)
- EM-IE2.0\*3(PF16)
- EM-IE2.0\*3(PF16)

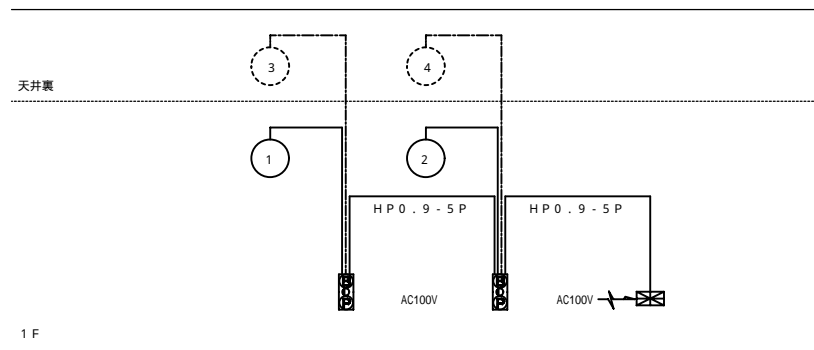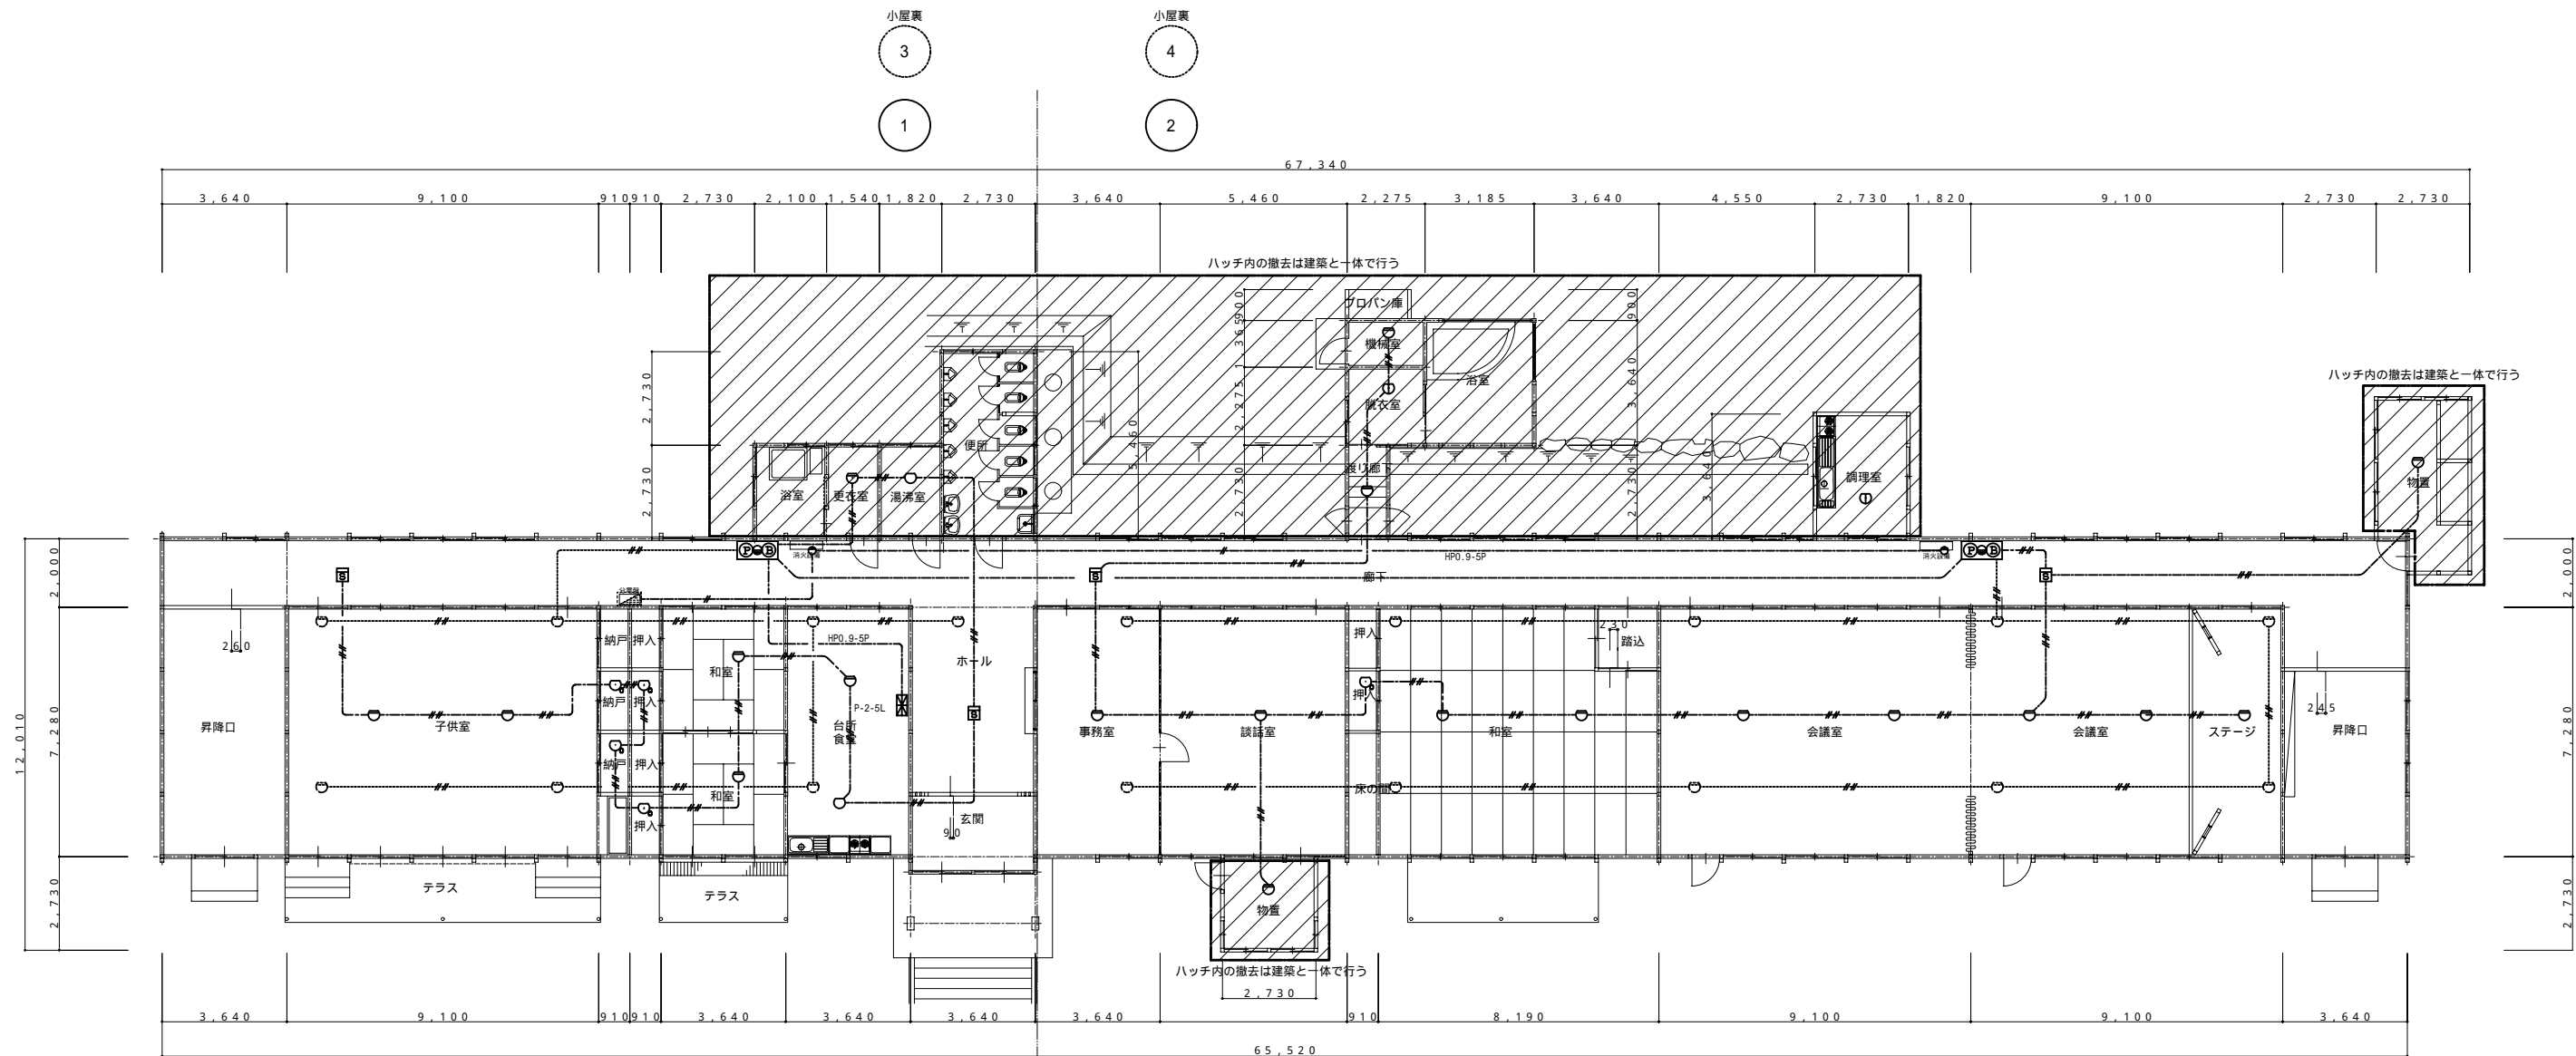

自動火災報知設備 系統図

凡 例		
記 号	名 称	備 考
	受 信 機	P - 2 - 5 L
	総 合 盤	①②③組込 埋込型
	発 信 機	P 型 2 級
	表 示 灯	A C 2 4 V
	電 鈴	D C 2 4 V 1 5 0 m m / m m
	差動式スポット型感知器	2 種
	定温式スポット型感知器	1 種 防水型
	定温式スポット型感知器	特種
	定温式スポット型感知器	特種 防水型
	光電式スポット型感知器	2 種

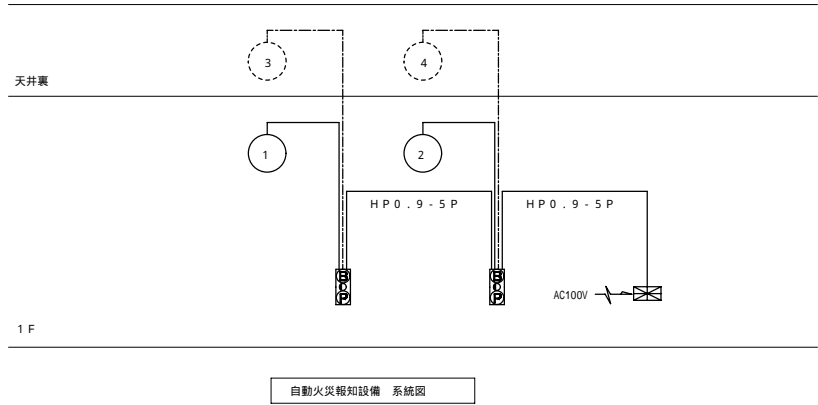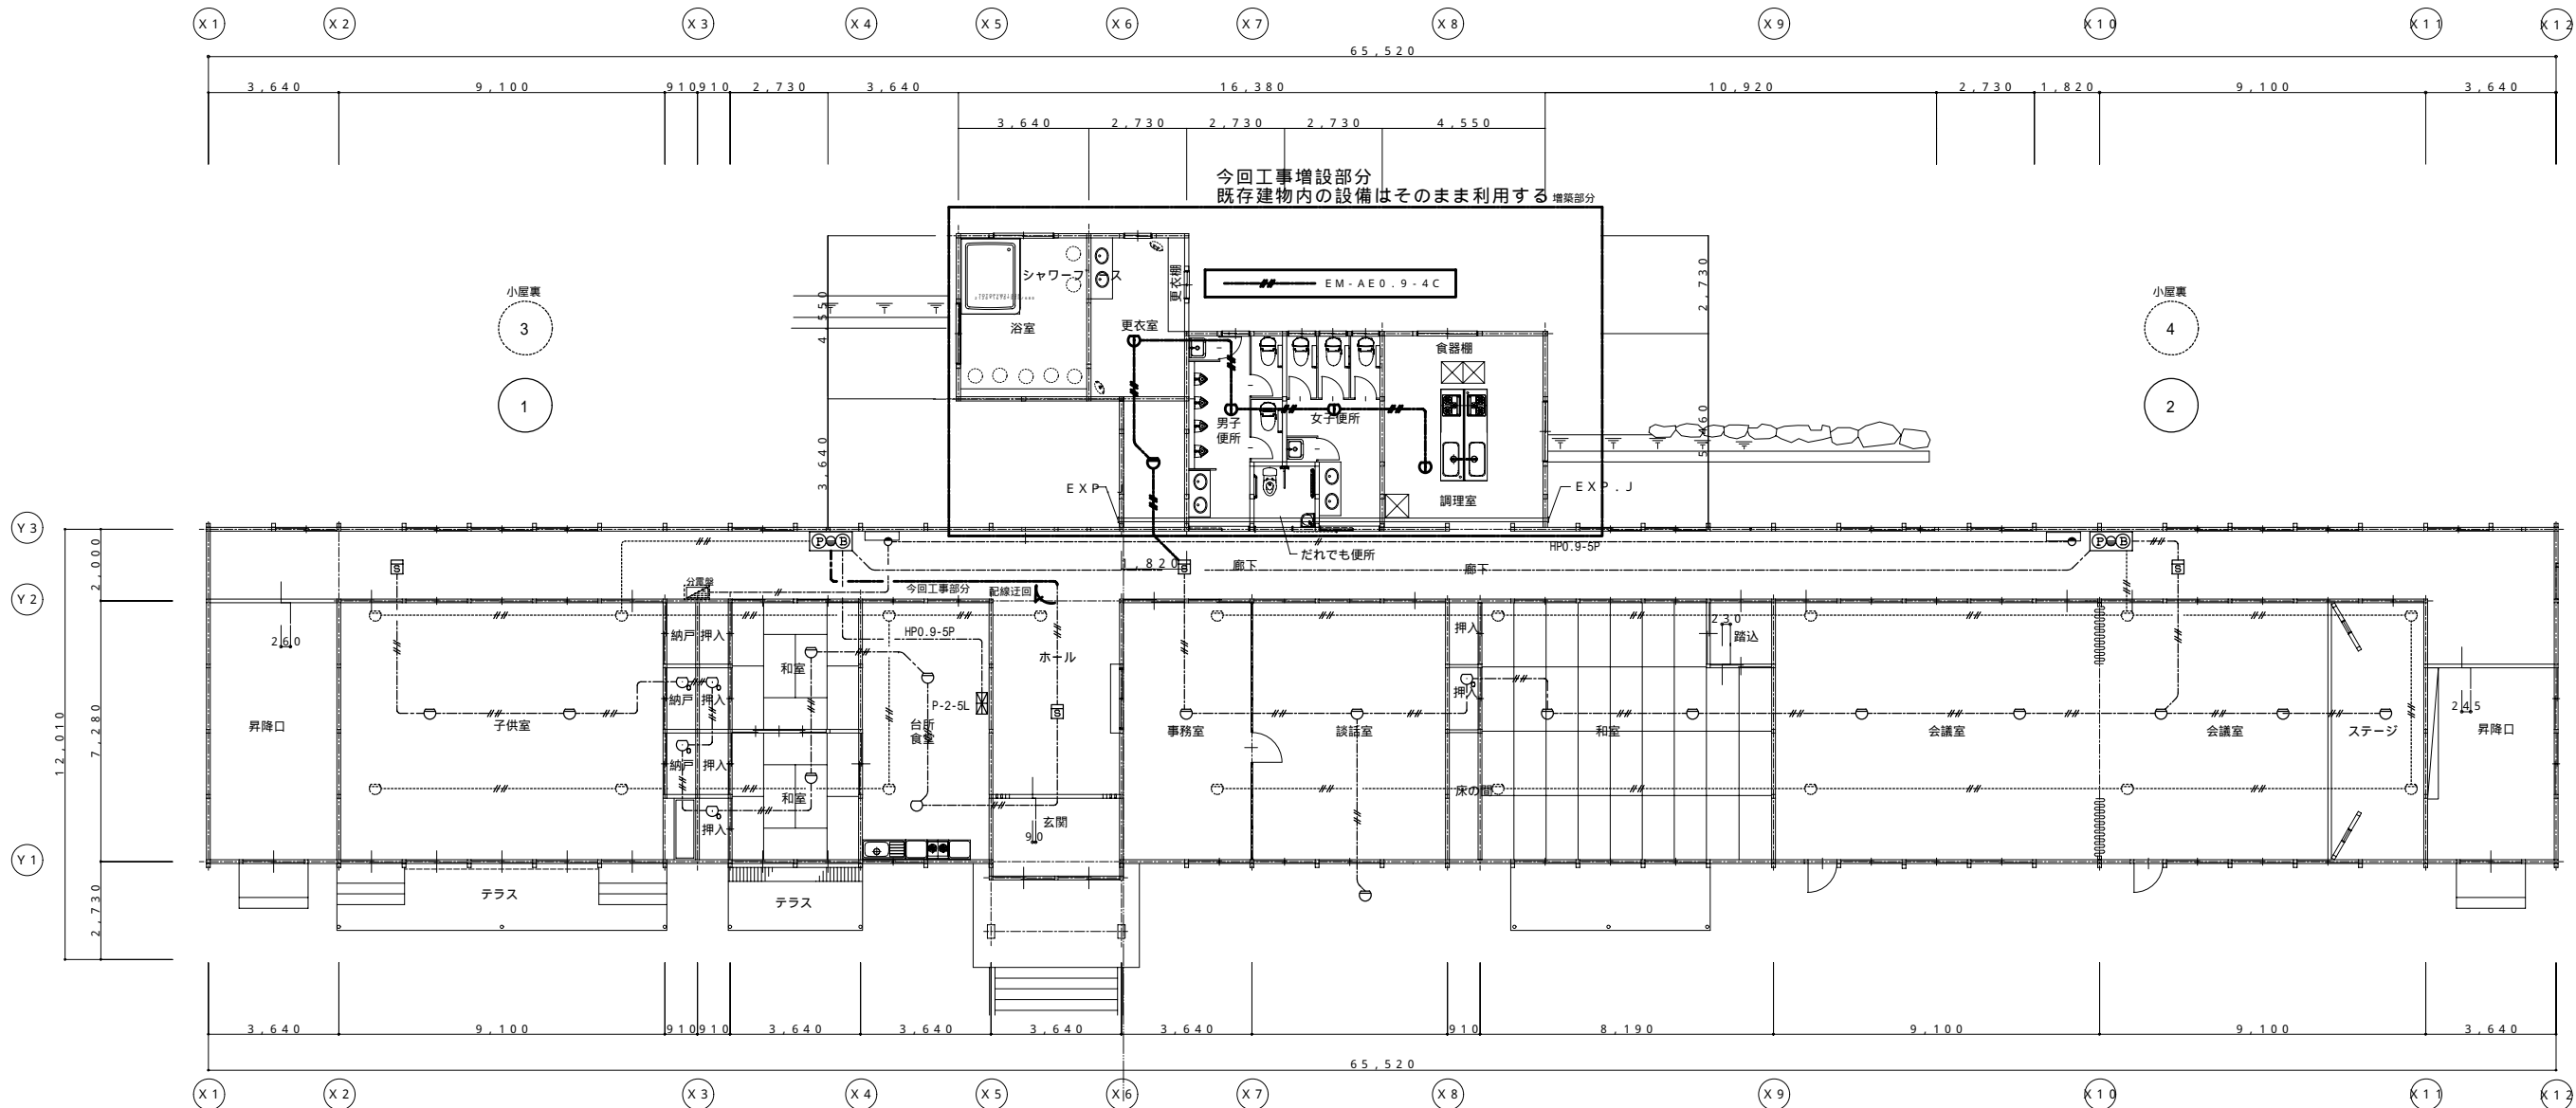

凡 例		
記 号	名 称	備 考
	受 信 機	P - 2 - 5 L
	総 合 盤	●●● 組込 埋込型
	発 信 機	P 型 2 級
	表 示 灯	A C 2 4 V
	電 鈴	D C 2 4 V 1 5 0 mm / mm
	差動式スポット型感知器	2 種
	定温式スポット型感知器	1 種 防水型
	定温式スポット型感知器	特種
	定温式スポット型感知器	特種 防水型
	光電式スポット型感知器	2 種

— 増設改修  
— 細線部分既存